

GMP verlangt Schädlingsschutz an Öffnungen.

**Nagetiere gefährden
Chargen und Produktion.**

Überarbeitetes Schedule M

Schädlingseintritt verhindern. Verfahren und Aufzeichnungen zur Nagetierbekämpfung führen.



AHU-Wartungsgang und Kabeltrasse.


Ein einziges angenagtes Kabel kann eine Lüftungsanlage, einen Kaltwassersatz oder eine Verpackungslinie stilllegen — und die Chargenfreigabe verzögern.

**Lager, Installationsschächte,
Versorgungskabel und Schaltschränke prüfen.**

Das Stanvac-Lösungspaket

Öffnung verschließen. Kabel schützen.

Wahl nach Öffnungsgröße und künftigem Kabelzugang.

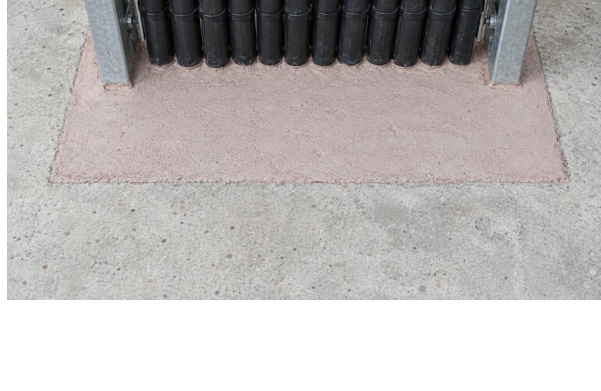

FM 71

Brandschutzmörtel.


Formstabile Abdichtung für große Wand- und Bodenöffnungen.



FB 250

Mineralwollplatte.


Die Abdichtung lässt sich für künftige Kabeländerungen wieder öffnen.

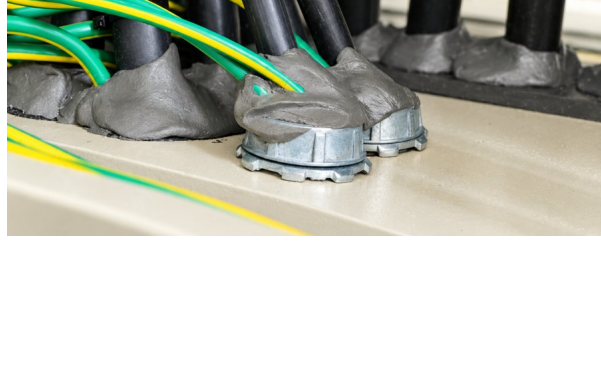

FBS 73

Flexible Brandschutz-Knetmasse.

Um kleine Spalten und Schaltschrank-Einführungen formbar.

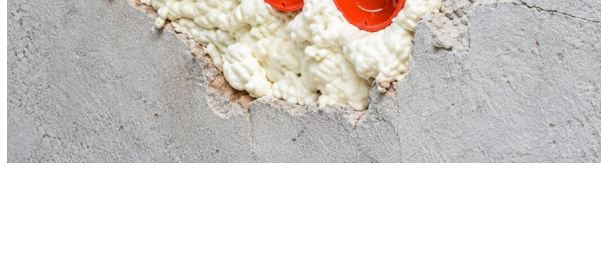

Z201 PUFSEAL

Selbstexpandierender Schaum.

Für allgemeine, nicht brandschutzklassifizierte Spalten und Hohlräume.

FM 71 + FB 250

Kombinierte Brandschutzabschottung aus Mörtel und Platte für Wand- und Bodenöffnungen.

Geprüftes 2-Stunden-System nach IS 12458.

Den geprüften Brandschutzaufbau verwenden. Kompatible freiliegende Dichtflächen mit EC 7034 beschichten.



Den Kabelmantel selbst schützen.

FIREX EC 7034 | Kabelbeschichtung

Flexibler Nagetierschutz für fest verlegte Kabel. Vier Anstriche; insgesamt rund 1,5 mm

Trockenschichtdicke.

FIREX EC 43 + EC 7034

Brandschutz-Funktionserhaltungssystem mit Nagetierschutz-Deckbeschichtung. Den vorgegebenen EC 43-Aufbau beibehalten; mindestens zwei zusätzliche Anstriche / 0,5 mm EC 7034 auftragen.

Auf QA-freigegebenen, nicht produktberührenden Flächen auftragen, ergänzend zu Zutrittskontrolle, Reinigung und Überwachung.

30-TAGE-WAHLVERSUCH MIT NAGERN

19

BISSE

Unbeschichtetes Kabel

0

BISSE

7034-beschichtetes Kabel

RDSO/SPN/204 | Annexure G

Gleiche Käfige. Futter frei verfügbar.

NABL-akkreditierter Labortest.

120 MINUTEN

CBRI-Flammausbreitungstest

IEC 60332-3-22 | Kategorie A

Geprüfter Aufbau: 1,5 mm Trockenfilm direkt auf dem Kabel.

Mit einer kritischen Kabeltrasse beginnen

Schützen Sie die Versorgungstechnik, von der Ihre Charge abhängt.

Senden Sie Fotos der Öffnung, der Kabeltrasse und des Schaltschranks. Erhalten Sie von Stanvac eine Vor-Ort-Bewertung, eine passende Spezifikation und ein Angebot.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com