

Consecuencias legales de la muerte o lesión causada por incendio

Quién es **penalmente responsable**, qué se niegan a pagar las aseguradoras — y la única protección que lo evita.

80%


de los incendios urbanos de la India son de origen eléctrico.

7,435

muerres por incendio solo en 2022 (NCRB).

El cableado que propaga el incendio también alimenta sus bombas, alarmas y salidas — falla cuando más lo necesita.

Conforme al OSH Code 2020 · BNS 2023 · Consumer Protection Act 2019, una muerte por incendio es ahora un **delito penal personal**.

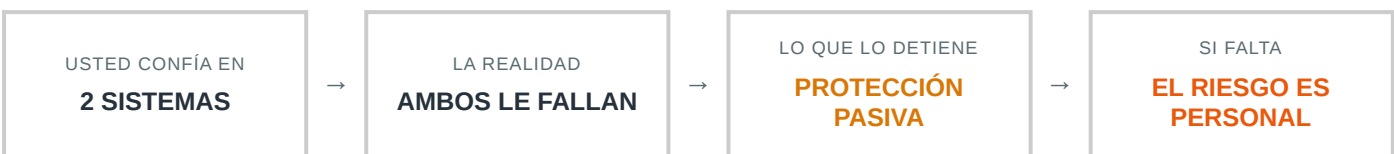

1

En lo que confía hoy — y por qué ambos fallarán

Todo edificio confía en dos sistemas para proteger la vida. Ninguno detiene el incendio — porque comienza donde ninguno puede llegar: **dentro del panel, dentro del cable**.

SISTEMA I

Supresión activa de incendios · extintores, rociadores, alarmas, hidrantes

LO QUE LE DICEN Detecta el fuego y lo apaga antes de que se propague.

LO QUE REALMENTE OCURRE — EL FUEGO SIEMPRE VA UN PASO POR DELANTE

	PRIMEROS 60 SEGUNDOS	1–3 MINUTOS	DESPUÉS DE 3 MINUTOS
EL FUEGO	Un arco se enciende dentro del panel.	La llama corre por las bandejas de cables.	Los circuitos críticos ya están muertos.
EL SISTEMA	En silencio — nada se ha activado.	Aún en silencio — ni el calor ni el humo lo han alcanzado.	Suena la alarma, por fin fluye el agua.

Para cuando fluye el agua, el fuego ya está en los cables. **El sistema combate un incendio que ya ha perdido.**

SISTEMA II

Cables FRLS · retardante de llama, bajo humo

LO QUE LE DICEN El cable resiste el fuego y no alimenta la llama.

LO QUE REALMENTE OCURRE — SOLO GANA MINUTOS, LUEGO SE CONVIERTE EN COMBUSTIBLE

FRLS retrasa la llama superficial 20–40 minutos y reduce el humo — pero el cable sigue siendo combustible. No protege nada de lo que importa:

- Sin clasificación de supervivencia. El cableado de supervivencia se clasifica en horas; FRLS le da minutos.
- El circuito muere igual. El aislamiento se carboniza, los conductores se cortocircuitan — bombas, alarmas y ventilación fallan en pleno incendio.
- Paga dos veces. Cada cable expuesto al calor se arranca y se vuelve a tender — semanas de inactividad de planta, sala hospitalaria u hotel.

2

Lo que de verdad detiene el incendio — Protección pasiva contra incendios

Integrada en el propio edificio — lo que debió estar allí desde el primer día.

Los paneles son la **fuelle**. Las bandejas son las **autopistas**. Las aberturas son las **puertas**. La protección pasiva cierra las tres — blinda los cables y las uniones, sella cada hueco, protege las rutas de evacuación — **conteniendo el fuego antes de que nadie llegue y manteniendo vivos los circuitos críticos**.

Cuando la supresión llega demasiado tarde, FRLS ya ha fallado y la protección pasiva nunca se instaló — el fuego alcanza a las personas. Desde ese momento las consecuencias dejan de ser del edificio. **Pasan a ser suyas**.

3

Si falta y alguien muere — la responsabilidad es personal y penal

Fábricas / Industrial OSH Code 2020 · los fallecidos son trabajadores LEGAL — El director-ocupante y el gerente encarcelados personalmente, no solo la empresa. (BNS 106/105/287/125) SEGURO — La negligencia está cubierta; el fraude o la no divulgación lo anulan; el infraseguro reduce la indemnización. ESTADO — Inspección de fábricas + servicio de bomberos; auditorías de NOC y NBC-2025; responsabilidad absoluta por daños peligrosos.	Público · Hoteles · Hospitales · Centros comerciales Bomberos estatales / regulador del sector · los fallecidos son clientes LEGAL — El dueño, el titular y el licenciario encarcelados personalmente — junto a los funcionarios que aprobaron el NOC; las víctimas también demandan como consumidores. (BNS 106/105/287/125; CPA 2019) SEGURO — La responsabilidad civil protege a las víctimas; los hospitales añaden indemnización; la responsabilidad penal sigue siendo no asegurable. ESTADO — Se barren clases enteras de ocupación — detenciones, licencia cancelada, clausura; los tribunales vigilan el cumplimiento.
--	---