


PROTÉGEZ LE CÂBLE. PROTÉGEZ L'USINE.

LES RATS MORDENT LES CÂBLES

Une seule morsure peut provoquer un incendie ou arrêter la production.

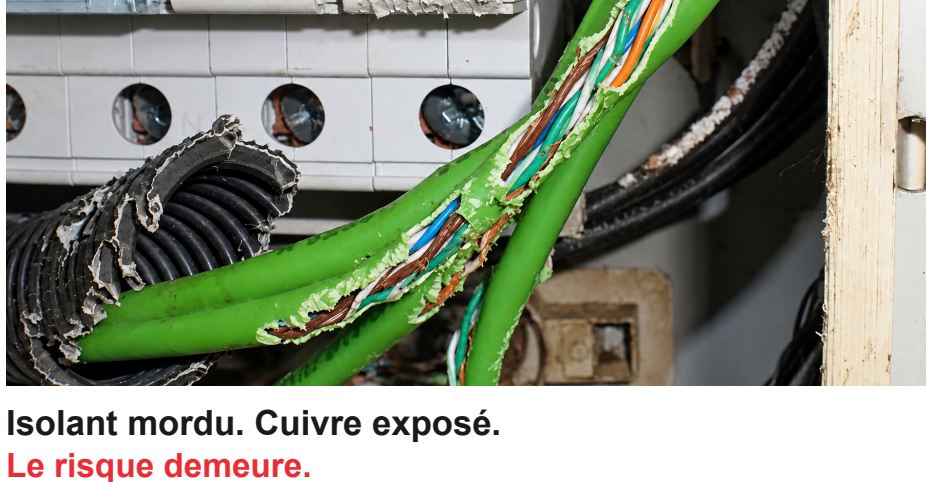

Isolant mordu. Cuivre exposé.

Le risque demeure.

Essai anti-rongeurs de 30 jours

19 Traces de morsures
Câble non revêtu

0 Traces de morsures
Câble revêtu de 7034

Mêmes cages. Mêmes 30 jours. Nourriture disponible à volonté.

RDSO/SPN/204 Annexure G — laboratoire NABL
Classification anti-rongeurs : SAFE

UN SEUL REVÊTEMENT. DEUX PROTECTIONS.

120 min

ESSAI DE PROPAGATION DE FLAMME

CBRI — IEC 60332-3-22, catégorie A
Aide à limiter la propagation de la flamme le long des câbles revêtus.

Application testée : 1.5 mm, directement sur le câble.

UNE PREMIÈRE MONDIALE

Revêtement de câble intumescent :
translucide, flexible et anti-rongeurs.

LA PERTE VA BIEN AU-DELÀ DU CÂBLE.

Morsure de rat → Conducteur à nu → Défaut électrique → Incendie / arrêt



Incendie de câble.

Production en danger.

Un défaut de câble peut signifier


Recherche de panne
Remplacement du câble
Perte de production
Délais de redémarrage

VOUS PAYEZ DÉJÀ POUR LA LUTTE ANTIPARASITAIRE ?

Protégez aussi le câble.

La lutte antiparasitaire réduit l'activité des rongeurs. Le 7034 protège le câble. Utilisez les deux.

PROTÉGEZ LE CÂBLAGE À L'INTÉRIEUR DES TABLEAUX

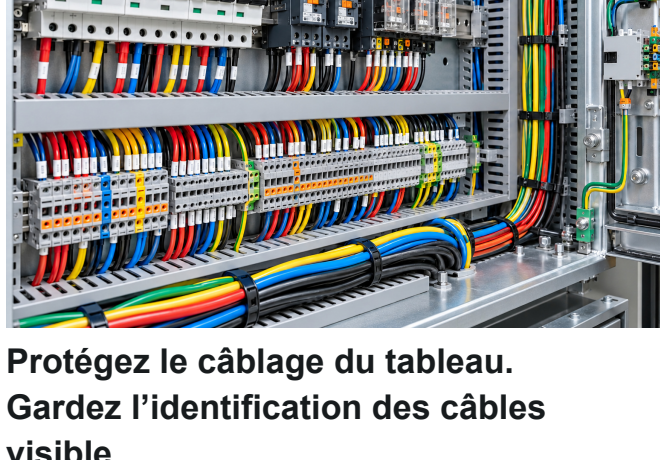

Protégez le câblage du tableau.
Gardez l'identification des câbles visible.

Protection translucide.
Permet de garder l'identification visible.

Pour le câblage fixe isolé et en bon état des tableaux,
armoires de distribution et boîtiers de jonction.

Consignez avant application. Suivez la méthode approuvée. Laissez les contacts, les bornes et les pièces mobiles dégagés.

IGNIFUGÉ. PROTÉGÉ CONTRE LES RONGEURS ?

Conservez le revêtement ignifuge. Ajoutez le 7034.



Tracés de câbles en intérieur.
Ajoutez le 7034 sur le revêtement ignifuge.

Surépaisseur recommandée de 0.5 mm : il s'agit uniquement d'une application en plusieurs couches.

Les résultats d'essai à 1.5 mm directement sur le câble ne s'appliquent pas automatiquement aux systèmes combinés.

Les revêtements ignifuges peuvent ne pas protéger contre les rongeurs. Ajoutez le 7034 sur des revêtements sains, bien adhérents et compatibles, sur les tracés fixes en intérieur.

Vérifiez l'adhérence et la compatibilité sur une section d'essai. Utilisez le système approuvé par Stanvac.

Commencez par un tableau ou un tracé de câbles critique.

Demandez la fiche technique du revêtement et le prix.

DEMANDER UNE PROPOSITION DE REVÊTEMENT

PAR OÙ COMMENCER ?

Commencez là où une défaillance de câble menace la production, les services essentiels ou les personnes.

| AGROALIMENTAIRE, PHARMA & STOCKAGE

Protégez la production, le conditionnement et la réfrigération.

N°	SECTEUR	EMPLACEMENTS DE CÂBLES PRIORITAIRES
01	Agroalimentaire, laiterie & boissons	Chemins de câbles de production et de conditionnement ; câblage MCC ; couloirs de chambres froides.
02	Céréales, sucre, riz & usines d'aliments pour animaux	Tracés de convoyeurs ; câblage des silos ; tableaux d'usine.
03	Entreposage frigorifique & logistique	Salles des compresseurs ; tracés le long des racks ; tableaux des quais.
04	Pharmaceutique & FMCG	Gaines techniques ; faux plafonds ; câblage AHU et des utilités.

| BÂTIMENTS & TRANSPORT

Protégez les services essentiels pour les patients, les clients et les passagers.

N°	SECTEUR	EMPLACEMENTS DE CÂBLES PRIORITAIRES
05	Hôpitaux & santé	Colonnes montantes ; tracés en faux plafond des services ; câblage des blocs opératoires et du diagnostic.
06	Hôtels, centres commerciaux & cinémas	Tracés techniques des cuisines ; gaines ; chemins de câbles en sous-sol.
07	Immeubles commerciaux de grande hauteur	Colonnes montantes ; chemins de câbles en sous-sol ; câblage de distribution par étage.
08	Chemins de fer, métro & aéroports	Tracés de signalisation ; tunnels ; vides techniques des gares ; hangars de fret.

| ÉNERGIE, DONNÉES & INDUSTRIE LOURDE

Un seul défaut de câble peut perturber un système bien plus vaste.

N°	SECTEUR	EMPLACEMENTS DE CÂBLES PRIORITAIRES
09	Centres de données & télécoms	Tracés sous plancher ; chemins de câbles d'alimentation des baies ; locaux UPS.
10	Postes électriques & sous-sols de câblage	Tranchées ; tracés en sous-sol ; câblage de commande et de relayage.
11	Centrales solaires & stockage par batteries	Câbles DC basse tension ; câblage des boîtiers de jonction ; locaux onduleurs.
12	Raffineries, pétrochimie & engrais	Chemins de câbles d'instrumentation ; câblage des boîtiers de jonction ; traversées de traverses.
13	Acier, ciment, mines & industrie lourde	Câblage MCC ; câbles de commande ; tableaux machines et démarreurs.

REVÊTEZ LE CÂBLE AVANT QUE LA MORSURE NE DEVIENNE UN INCENDIE.

OBTENEZ UNE RECOMMANDATION DE REVÊTEMENT ET UN DEVIS.

Envoyez des photos de vos tableaux, chemins de câbles ou sous-sol de câblage. Demandez la fiche technique, les rapports d'essai et le prix.

FAIRE UNE DEMANDE À STANVAC

+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com