
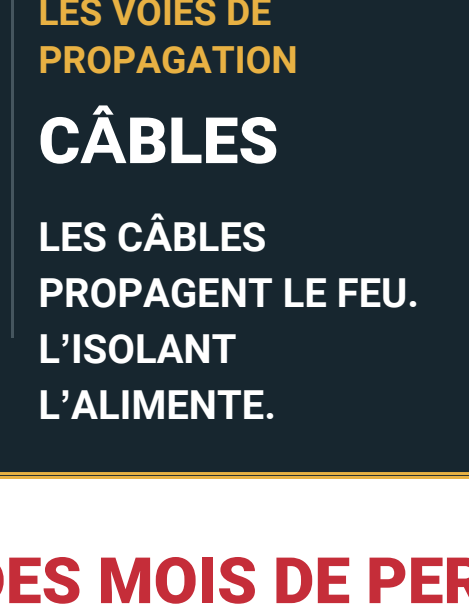


LE FEU NE RESTE PAS DANS L'ARMOIRE.

Le feu peut prendre dans les armoires, se propager le long des chemins de câbles et gagner d'autres zones par les ouvertures non obturées.

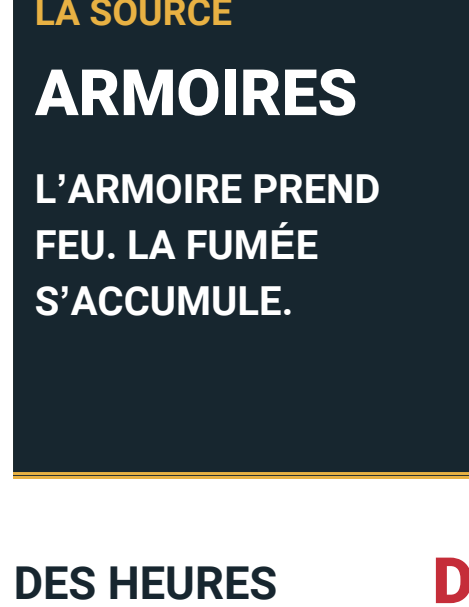

LA SOURCE

ARMOIRES

L'ARMOIRE PREND FEU. LA FUMÉE S'ACCUMULE.

LES VOIES DE PROPAGATION

CÂBLES

LES CÂBLES PROPAGENT LE FEU. L'ISOLANT L'ALIMENTE.

LES PASSAGES

OUVERTURES

FEU + FUMÉE TRAVERSENT LES OUVERTURES NON OBTURÉES

DES HEURES D'INCENDIE.

DES MOIS DE PERTURBATIONS.

La fumée menace les vies. Les circuits défaillants arrêtent les systèmes critiques.

LA SOURCE

ARMOIRES

Contenez le feu à la source. Protégez les composants des armoires.

PRODUITS POUR ARMOIRES / FBS 73 + DC 52 + 931B



JEUX CALFEUTRÉS AUTOUR DES ENTRÉES DE CÂBLES

MASTIC COUPE-FEU

FIREX FBS 73

CALFEUTREZ LES JEUX DES ARMOIRES. BLOQUEZ FEU + FUMÉE.

Mastic souple permettant la réouverture, pour les jeux des armoires et les entrées de câbles. Aide à bloquer le feu et la fumée ; empêche l'entrée de poussière, d'humidité, d'insectes et de rongeurs.

JUSQU'À 2 HEURES IS 12458



INCENDIE D'ARMOIRE NON PROTÉGÉE

REVÊTEMENT INTUMESCENT POUR ARMOIRES

FIREX DC 52

EMPÊCHEZ LA PEINTURE DE L'ARMOIRE D'ALIMENTER LE FEU.

Forme une barrière intumescente pour limiter le développement du feu et protéger les composants de la chaleur.

PREMIER REVÊTEMENT BARRIÈRE ANTI-FEU POUR ARMOIRES EN INDE

ISOLATION ÉLECTRIQUE INTUMESCENTE

931B STRIPPEX - INTUMESCENT

ISOLEZ LES JONCTIONS RUBANÉES. LIMITEZ LA PROPAGATION DU FEU.



JONCTIONS RÉPARÉES & REVÊTUES

Connexions rubanées, jonctions de câbles, de jeux de barres et de cosses.

Les jonctions rubanées et les jonctions de câbles fissurées peuvent provoquer pannes et incendies. 931B protège les jonctions réparées par son isolation, son effet répulsif contre poussière et eau et sa résistance à la propagation du feu.

ISOLATION JUSQU'À 11 kV

ESSAI DE PROPAGATION DES FLAMMES DE 120 MINUTES IEC 60332 / CSIR-CBRI

Association base + finition. Pour HT : utiliser avec le ruban 955 SL.

MCCs · DBs · Armoires · Boîtes de jonction · Armoires de machines


Calfeutrez les jeux spécifiés. Maintenez la ventilation et les distances d'isolement électrique requises.

LES VOIES DE PROPAGATION

02


CÂBLES

Limitez la propagation des flammes. Maintenez les circuits critiques en fonctionnement.

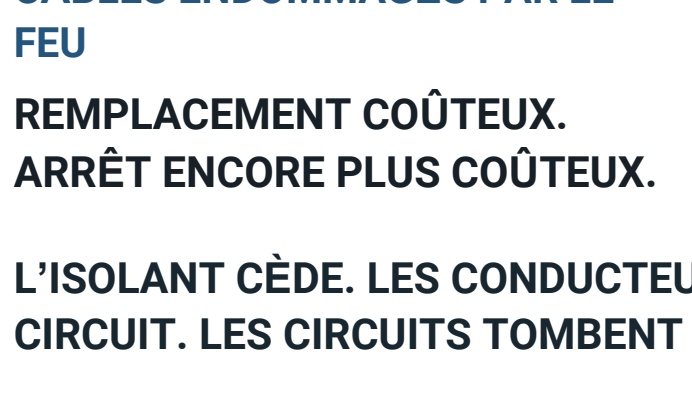

CÂBLES ENDOMMAGÉS PAR LE FEU

REEMPLACEMENT COÛTEUX. ARRÊT ENCORE PLUS COÛTEUX.

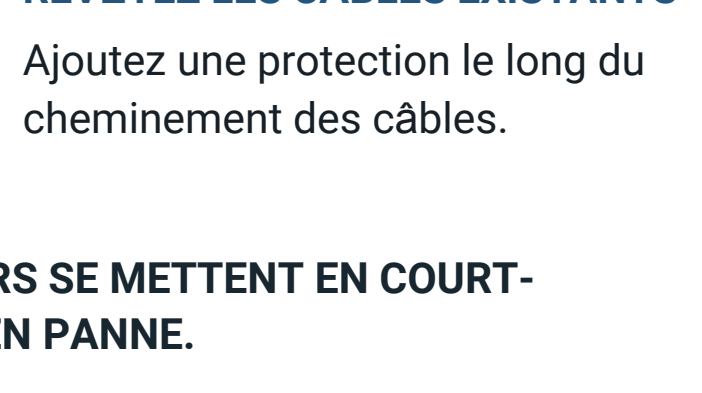

REVÊTEZ LES CÂBLES EXISTANTS

Ajoutez une protection le long du cheminement des câbles.

L'ISOLANT CÈDE. LES CONDUCTEURS SE METTENT EN COURT-CIRCUIT. LES CIRCUITS TOMBENT EN PANNE.

CHOISISSEZ LA PROTECTION DES CÂBLES

EC 43 GENERAL

Limitez la propagation des flammes le long des câbles.

EC 43 SURVIVAL

Maintenez les circuits critiques en fonctionnement pendant l'incendie.

EC 7034

Ajoutez une protection contre les rongeurs si nécessaire.

LIMITATION DE LA PROPAGATION DES FLAMMES

EC 43 GENERAL

LIMITEZ LA PROPAGATION DU FEU LE LONG DES CÂBLES.

240 MINUTES

ESSAI DE PROPAGATION DES FLAMMES

IEC 60332-3 | 1.6 mm

Pour les chemins de câbles et les parcours existants.

Aux calfeutrements coupe-feu : revêtement de câble EC 43 traversant le joint, 1 ft inclus.

MAINTIEN DU FONCTIONNEMENT DES CIRCUITS

EC 43 SURVIVAL

MAINTENEZ LES CIRCUITS CRITIQUES EN FONCTIONNEMENT PENDANT L'INCENDIE.

Pompes · Alarmes · Ventilation · Éclairage des voies d'évacuation

HORS SERVICE EN 6 MINUTES. EN SERVICE PENDANT 240 MINUTES.

Câble XLPE testé : 4 conducteurs, 70 sq mm

STANDARD XLPE

6 MINUTES

CIRCUIT HORS SERVICE

FR-LS XLPE

7 MINUTES

CIRCUIT HORS SERVICE

+ EC 43 SURVIVAL

240 MINUTES

CIRCUIT EN SERVICE

IEC 60331-21

750°C / 240 minutes + 15 minutes de refroidissement

IS 17505-1

950°C / 180 minutes

AUCUNE RÉDUCTION DE LA CAPACITÉ DU CÂBLE

Limitier la propagation des flammes ne garantit pas le maintien du fonctionnement des circuits.

FM 3971 : revêtements limitant la propagation des flammes. IEC 60331-21 : maintien du fonctionnement des circuits.


Épaisseur EC 43 Survival : 1.6 mm. Les résultats concernent le câble et le système de revêtement testés ; demandez le rapport correspondant.

L'ARRÊT NÉCESSAIRE AU REMPLACEMENT DES CÂBLES BRÛLÉS

PEUT COÛTER BIEN PLUS QUE LES CÂBLES.

PROTECTION CONTRE LES RONGEURS + LA PROPAGATION DES FLAMMES

FIREX EC 7034

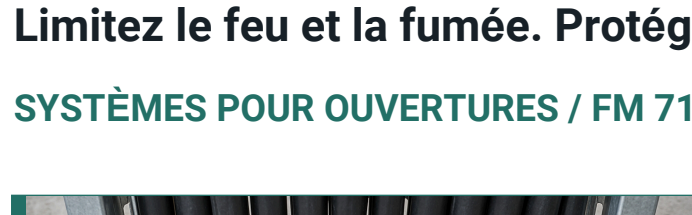

UN MORSURE PEUT DÉCLENCHER UN INCENDIE.

Protégez la gaine du câble.

TRANSLUCIDE. SOUPLE.

DE 19 MORSURES À ZÉRO

Essai rongeurs de 30 jours RDSO/SPN/204

ESSAI À LA FLAMME DE 120 MINUTES

IEC 60332-3-22, Category A

Finition de 0.5 mm sur EC 43 General / Survival compatible.

Le classement de 120 minutes concerne l'application testée de 1.5 mm directement sur le câble ; il ne s'applique pas automatiquement à un système de revêtements combinés.

LES PASSAGES

03

OUVERTURES

Limitez le feu et la fumée. Protégez la zone suivante.

SYSTÈMES POUR OUVERTURES / FM 71 + FB 250 + HYBRIDE



CALFEUTREZ MURS + PLANCHERS. BLOQUEZ FEU + FUMÉE.

MORTIER COUPE-FEU

FIREX FM 71

RÉSISTANT. LÉGER. ÉCONOMIQUE.

Calfeutrez les ouvertures des murs et planchers. Joints coupe-feu porteurs.

75 mm / 2 HEURES



CALFEUTREZ VITE. ROUVREZ SI NÉCESSAIRE.

CALFEUTREMENT COUPE-FEU À SEC

FIREX FB 250

SANS TRAVAUX HUMIDES.

Pour les usines en activité, salles de données et réparations. Réouverture possible pour modifier les câbles.

100 mm / 2 HEURES

CALFEUTREMENT COUPE-FEU HYBRIDE

FM 71 + FB 250

RAPIDE. RÉSISTANT. RÉOUVRABLE.

Combinez mortier et panneau. Prévoyez les futures modifications de câbles.

100 mm / 2 HEURES

Les classements au feu concernent l'ouverture testée, les réseaux traversants, la profondeur du joint et les détails de pose.

REPÉREZ LE PARCOURS DU FEU AVANT QU'IL NE LE TROUVE.

ARMOIRES CÂBLES OUVERTURES

UN SYSTÈME. UNE SOURCE. UN PARTENAIRE RESPONSABLE.

COMMENCEZ PAR UNE ZONE PRIORITAIRE.

Quelle armoire, quel cheminement de câbles ou quelle ouverture protéger en premier ?

Confirmez l'emplacement, la quantité et la date de fin souhaitée.

Recevez le système recommandé, les rapports d'essais correspondants et le devis.

DEMANDEZ UNE ÉTUDE DU PARCOURS DU FEU

+91 85271 99811

sales@stanvac.com

SYSTÈMES TESTÉS

CSIR-CBRI Roorkee · IS 12458 · IS 17505-1 · IEC 60331-21 IEC 60332-3 · IEC 60332-3-22 Category A · RDSO/SPN/204

RISQUE JURIDIQUE : UN DÉCÈS DANS UN INCENDIE PEUT ENTRAÎNER DES POURSUITES PÉNALES.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD

Plot 551, Pace City-II, Sector 37, Gurugram, Haryana 122001

Protéger les personnes. Maintenir les usines en activité.

stanvac.com