

Les BPF imposent le contrôle des entrées de nuisibles.

Les rongeurs mettent les lots et la production en danger.

Schedule M révisé

Empêchez l'entrée des nuisibles. Maintenez une

procédure et des registres de lutte antirongeurs.



Galerie de service CTA et cheminement des câbles.


Un seul câble mordu peut arrêter une CTA, un groupe froid ou une ligne de conditionnement — et retarder la libération du lot.

Vérifiez les magasins, les vides techniques, les câbles utilitaires et les tableaux.

La gamme de solutions Stanvac

Fermez l'entrée. Protégez le câble.


Choisissez selon l'ouverture et l'accès futur aux câbles.

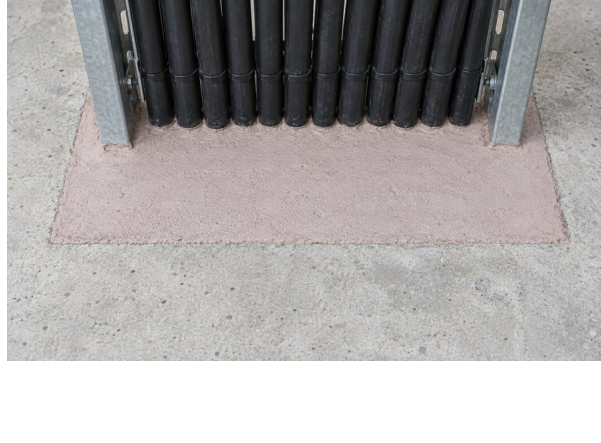

FM 71

Mortier coupe-feu.


Joint rigide pour grandes ouvertures de mur et de plancher.

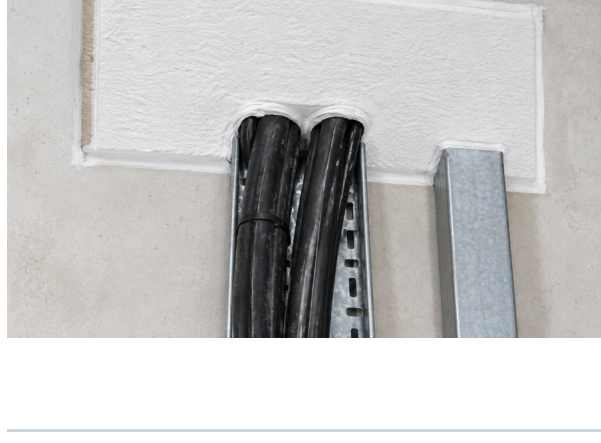

FB 250

Panneau de laine minérale.


Rouvrez le joint pour de futurs ajouts de câbles.

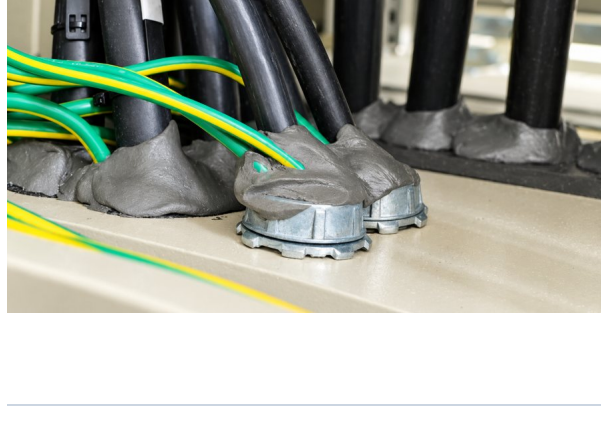

FBS 73

Mastic coupe-feu souple.

À mouler autour des petits interstices et entrées de tableau.

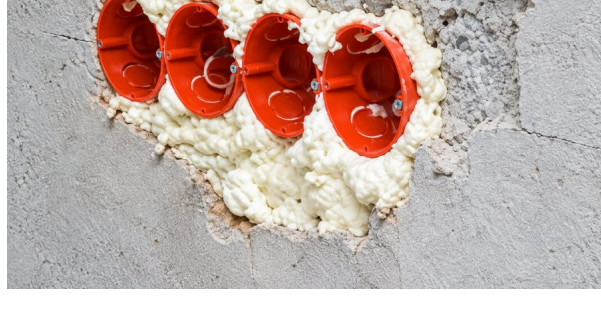

Z201 PUFSEAL

Mousse auto-expansive.

Comblez les interstices et cavités non classés en général.

FM 71 + FB 250

Coupe-feu combiné mortier et panneau pour ouvertures de mur et de plancher.

Système testé 2 heures selon IS 12458.

Utilisez la structure coupe-feu testée. Revêtez les faces de joint exposées compatibles avec EC 7034.



Protégez la gaine du câble elle-même.

FIREX EC 7034 | Revêtement de câble

Protection anti-rongeur souple pour câbles fixes. Quatre couches ; environ 1,5 mm d'épaisseur de film sec au total.

FIREX EC 43 + EC 7034

Système de survie au feu avec finition anti-rongeur. Conservez la structure EC 43 spécifiée ; ajoutez au moins deux couches / 0,5 mm d'EC 7034.

À appliquer sur des surfaces sans contact produit approuvées par l'assurance qualité, en complément du contrôle des entrées, de l'hygiène et de la surveillance.

ESSAI DE CHOIX DES RONGEURS SUR 30 JOURS

19
MORSURES

Câble non revêtu

0
MORSURES

Câble revêtu de 7034

RDSO/SPN/204 | Annexe G

Mêmes cages. Nourriture disponible.

Essai réalisé par un laboratoire accrédité NABL.

120 MINUTES

Essai de propagation de flamme CBRI

IEC 60332-3-22 | Catégorie A

Montage testé : film sec de 1.5 mm directement sur le câble.

Commencez par un cheminement critique

Protégez les utilités dont dépend votre lot.

Envoyez des photos de l'entrée, du cheminement des câbles et du tableau. Obtenez une visite de site, une spécification adaptée et un devis de Stanvac.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com