

आग से मौत या चोट के कानूनी नतीजे


किस पर **सीधे criminal case बनता है**, insurance company क्या देने से मना करती है — और वह एक protection जो इसे रोकती है।

80% 7,435

भारत के शहरों में लगने वाली आग की वजह बिजली सिर्फ 2022 में आग से हुई मौतें (NCRB)। होती है।

जो cable आग फैलाती है वही आपके pump, alarm और exit को बिजली भी देती है — और सबसे जरूरी वक्त पर यह fail हो जाती है।

OSH Code 2020 · BNS 2023 · Consumer Protection Act 2019 के तहत, अब आग से मौत होने पर **सीधे criminal case** बनता है।

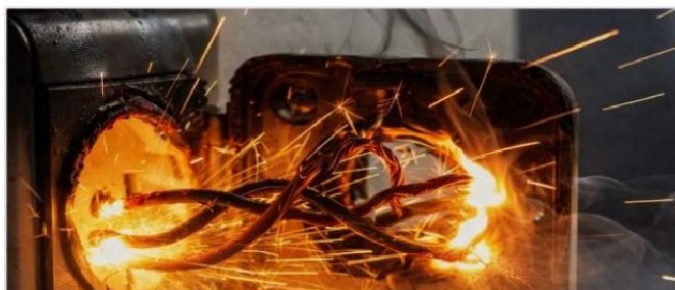

आग कहां से शुरू होती है — एक live electrical fault से।



यह किसे खतरे में डालती है — ऐसे मरीज जो बाहर नहीं निकल सकते।



1 आज आप जिस पर भरोसा करते हैं — और दोनों क्यों fail होंगे

हर building जान बचाने के लिए दो system पर भरोसा करती है। इनमें से कोई भी आग को नहीं रोकता — क्योंकि आग वहां शुरू होती है जहां दोनों नहीं पहुंच पाते: **panel के अंदर, cable के अंदर।**

SYSTEM I Active Fire Suppression · fire extinguisher, sprinkler, alarm, hydrant

आपको क्या बताया जाता है आग को पकड़ लेता है और फैलने से पहले बुझा देता है।

असल में क्या होता है — आग हमेशा एक कदम आगे रहती है

	पहले 60 सेकंड	1–3 मिनट	3 मिनट के बाद
आग	panel के अंदर एक arc भड़क उठता है।	लपटें cable tray के साथ-साथ दौड़ती हैं।	जरूरी circuit तब तक ठप हो चुके होते हैं।
SYSTEM	खामोश — अभी कुछ भी trigger नहीं हुआ।	अब भी खामोश — न गर्मी पहुंची है, न धुआं।	alarm बजता है, आखिरकार पानी आता है।

जब तक पानी आता है, आग cable में पहुंच चुकी होती है। **System एक ऐसी आग से लड़ रहा है जिसे वह पहले ही हार चुका है।**

SYSTEM II FRLS Cables · Flame-Retardant Low-Smoke

आपको क्या बताया जाता है cable आग को झेल लेती है और खुद आग को नहीं भड़काती।

असल में क्या होता है — यह सिर्फ कुछ मिनट देती है, फिर खुद ईंधन बन जाती है

FRLS ऊपरी लपटों को 20–40 मिनट रोकती है और धुआं कम करती है — लेकिन cable फिर भी आग पकड़ने वाली रहती है। यह किसी जरूरी चीज को नहीं बचाती:

- **कोई survival rating नहीं।** Survival cable घंटों तक टिकने के हिसाब से बनती है; FRLS आपको सिर्फ मिनट देती है।
- **Circuit फिर भी ठप हो जाता है।** Insulation जल जाता है, conductor short हो जाते हैं — pump, alarm और ventilation आग के बीच में ही fail हो जाते हैं।
- **आपको दो बार पैसा देना पड़ता है।** गर्मी खाई हर cable को उखाड़कर फिर से बिछाना पड़ता है — plant, ward या hotel हफ्तों बंद रहता है।

2 आग को असल में क्या रोकता है — Passive Fire Protection

Building में ही बना हुआ — जो पहले दिन से ही वहां होना चाहिए था।

Panel **source** हैं। Tray **highway** हैं। खुली जगहें **gate** हैं। Passive protection तीनों को बंद कर देती है — cable और joint को कवच देती है, हर gap को seal करती है, निकलने के रास्तों को बचाती है — **कोई पहुंचे उससे पहले ही आग को रोक देती है, जरूरी circuit को चालू रखती है।**

जब suppression बहुत देर से आता है, FRLS पहले ही fail हो चुकी होती है, और passive protection कभी लगाई ही नहीं गई — तो आग लोगों तक पहुंच जाती है। उस पल से नतीजे building के नहीं रहते। **वे आपके बन जाते हैं।**

3 अगर यह न हो और किसी की मौत हो जाए — तो सीधे आप पर criminal case बनता है

Factory / Industrial OSH Code 2020 · मरने वाले worker होते हैं	Public · Hotel · अस्पताल · Mall राज्य fire / sector regulator · मरने वाले customer होते हैं
LEGAL — Director-occupier & manager को सीधे जेल होती है, सिर्फ company को नहीं। (BNS 106/105/287/125) INSURANCE — लापरवाही cover होती है; धोखाधड़ी या जानकारी छुपाने पर policy cancel हो जाती है; कम insurance होने पर payout कम मिलता है। STATE — Factory inspectorate + fire service check करते हैं; NOC & NBC-2025 audit होते हैं; खतरनाक नुकसान के लिए पूरी और बिना शर्त जिम्मेदारी आप पर होती है।	LEGAL — Owner, proprietor & licensee को सीधे जेल होती है — उन अफसरों के साथ जिन्होंने NOC पास की थी; पीड़ित consumer के तौर पर भी case कर सकते हैं। (BNS 106/105/287/125; CPA 2019) INSURANCE — Public-liability policy पीड़ितों को cover करती है; hospital indemnity भी जोड़ते हैं; criminal case में insurance कुछ नहीं देता। STATE — पूरी occupancy category की building पर छापे पड़ते हैं — गिरफ्तारी, license cancel, sealing; court यह देखती रहती है कि compliance पूरा हो रहा है या नहीं।