
Stanvac

Thermal power plants

मोठी आग भारतातील घटना.

Circuits protect करा. लोकांना protect करा.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL

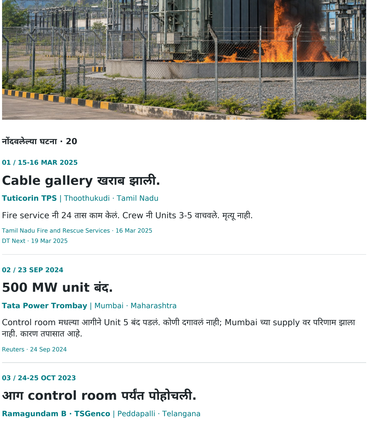

नोंदवलेल्या घटना · 20

01 / 15-16 MAR 2025

Cable gallery खराब झाली.

Tuticorin TPS | Thoothukudi · Tamil Nadu

Fire service नी 24 तास काम केलं. Crew नी Units 3-5 वाचवले. मृत्यू नाही.

Tamil Nadu Fire and Rescue Services · 16 Mar 2025
DT Next · 19 Mar 2025

02 / 23 SEP 2024

500 MW unit बंद.

Tata Power Trombay | Mumbai · Maharashtra

Control room मधल्या आगीने Unit 5 बंद पडलं. कोणी दगावलं नाही; Mumbai च्या supply वर परिणाम झाला नाही. कारण तपासात आहे.

Reuters · 24 Sep 2024

03 / 24-25 OCT 2023

आग control room पर्यंत पोहोचली.

Ramagundam B · TSGenco | Peddapalli · Telangana

आग mills आणि डार equipment पर्यंत पसरली, कोणी दगावलं नाही; short circuit चा संशय आहे.

Deccan Chronicle · 25 Oct 2023

EC 43 SURVIVAL का महत्त्वाचं?

जेव्हा cables fail होतात, safety systems पण fail होऊ शकतात.

Safety systems ला power देणाऱ्या cables ना आग निकामी करू शकते.

आग विझवण्याची system
Fire pumps. आग विझवण्याचं control.

माणसांची सुरक्षा
Alarms. धूर काढण्याचं system. Evacuation.

महत्त्वाचे circuits EC 43 SURVIVAL नी protect करा.
आग लागल्याशिवाही circuits चालू ठेवायला मदत करणारं tested protection.

Tests & application requirements

Quotation मागवा

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

आणखी नोंदवलेल्या घटना

NTPC Talcher Kaniha

21 AUG 2026 | Angul · Odisha

Coal-loading bunker मधे स्फोट होऊन आग लागली. पाच कामगार जखमी, दोन गंभीर. कारण आणि नुकसान अस्पष्ट.

Times of India · 22 Aug 2026

Kolaghat TPS

18 JUN 2026 | Mecheda · West Bengal

डिजांच्या याद्यात छत कोसळलं, त्यामुळे turbine, control आणि boiler area मध्ये आग लागली. दोन किरकोळ जखमी; वीज पडण्याचा संबंध तपासात आहे.

Times of India · 19 Jun 2026

Yadadri Ultra Mega TPS

17 MAY 2026 | Veerlapalem, Nalgonda · Telangana

Boiler-feed pump ला आग लागून मुख्य components खराब झाले. कोणी दगावलं नाही; oil leak चा संशय आहे, पुष्टी नाही.

Telangana Today · 17 May 2026

Obra B

8 MAY 2025 | Sonbhadra · Uttar Pradesh

दोन 315 MVA transformers जळाले; दोन 200 MW units बंद पडली. कोणी दगावलं नाही. सुमारे 90 मिनिटांत आग आटोक्यात आली; generation पुन्हा सुरू झालं.

Times of India · 9 May 2025

Raichur TPS

13 APR 2025 | Shaktinagar · Karnataka

Transformer ला आग लागून equipment खराब झालं आणि 210 MW Unit 4 बंद पडलं. कारण आणि loss चं assessment सुरू आहे.

Times of India · 15 Apr 2025

NTPC Talcher Kaniha

6 APR 2024 | Angul · Odisha

Coal-conveyor ला आग लागण्याने Unit 3 बंद करावं लागलं. एक CISF जवान किरकोळ जखमी; द्वार पाच units सुरू राहिली.

The New Indian Express · 7 Apr 2024

Sri Damodaram Sanjeevaiah TPS

11 JUL 2023 | Nelatur, Nellore · Andhra Pradesh

तीन fire tenders पोहोचल्या. Report मध्ये प्रभावित equipment, जखमी किंवा कारण नमूद नाही.

ANI / Times of India · 11 Jul 2023

Neyveli New TPS

22 DEC 2022 | Neyveli · Tamil Nadu

Lignite-bunker valve जवळ स्फोट आणि आग लागून एका कामगाराचा मृत्यू झाला आणि सुरुवातीच्या report नुसार चार जण जखमी झाले.

Times of India · 22 Dec 2022

Khaparkheda TPS

8 DEC 2021 | Nagpur · Maharashtra

Coal-conveyor आगीचा generation वर परिणाम झाला. दोन दिवसांनी दुरुस्ती सुरू राहिली; electrical fire audit चा आदेश दिला. जखमींची संख्या नमूद नाही.

PTI / Republic World · 10 Dec 2021

Mettur TPS

18 MAY 2021 | Mettur · Tamil Nadu

Coal-conveyor आगीमुळे production थांबले. सुमारे दोन तासांत आग आटोक्यात आली; कारण आणि जखमी अस्पष्ट.

PTI / The New Indian Express · 18 May 2021

NLC Neyveli TPS II

1 JUL 2020 | Neyveli · Tamil Nadu

Shutdown काम सुरू असताना आग आणि स्फोटात डिसेंबरच्या follow-up report नुसार 15 जणांचा मृत्यू झाला. NGT समितीने घुमवलेलं lignite, water-gas तयार होणं आणि process-safety त्रुटी यांचा संबंध जोडला.

The News Minute · 25 Dec 2020

NLC Neyveli TPS II

7 MAY 2020 | Neyveli · Tamil Nadu

Boiler स्फोट आणि आगीमुळे Unit 6 बंद पडलं. सुरुवातीच्या report नुसार आठ जखमी.

The News Minute · 7 May 2020

NLC Neyveli TPS II

5 MAY 2020 | Neyveli · Tamil Nadu

Conveyor आग ही 7 मे च्या वेगळ्या boiler घटनेआधी पहाटी. नुकसान आणि जखमींची संख्या अस्पष्ट.

The News Minute · 7 May 2020

Anpara D

13 NOV 2019 | Sonbhadra · Uttar Pradesh

Turbine-generator स्फोट आणि आगीत चार इंजिनिअर्स जखमी झाले आणि 1,000 MW station चं generation थांबले. सुमारे चार तासांत आग आटोक्यात आली.

IANS / The Siasat Daily · 14 Nov 2019

Obra TPS

14 OCT 2018 | Sonbhadra · Uttar Pradesh

Plant मधल्या आगीमुळे emergency crews पोहोचल्या. सुरुवातीच्या report नुसार casualty नाही; equipment आणि करण अस्पष्ट.

India TV · 14 Oct 2018

Anpara TPS

28 MAY 2018 | Sonbhadra · Uttar Pradesh

Switchyard आगीने electrical equipment खराब झालं आणि खबरदारी म्हणून units बंद केली. एका officer ला भाजलं; short circuit चा संशय आहे.

The Financial Express · 29 May 2018

NTECL Vallur

4 JUN 2017 | Tiruvallur · Tamil Nadu

Turbine फुटून आग लागली आणि generation थांबले. सहा fire tenders नी सुमारे दोन तासांत आग विझवली. कोणी दगावलं नाही.

PTI / Business Standard · 4 Jun 2017

निवडक reports; बाकडे linked sources उपलब्ध. या घटनांवरून EC 43 ची performance सिद्ध होत नाही.

stanvac.com