


ବଡ଼ Fire ଭାରତରେ ଘଟଣା ।

Circuit protect କରନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କୁ protect କରନ୍ତୁ ।

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL

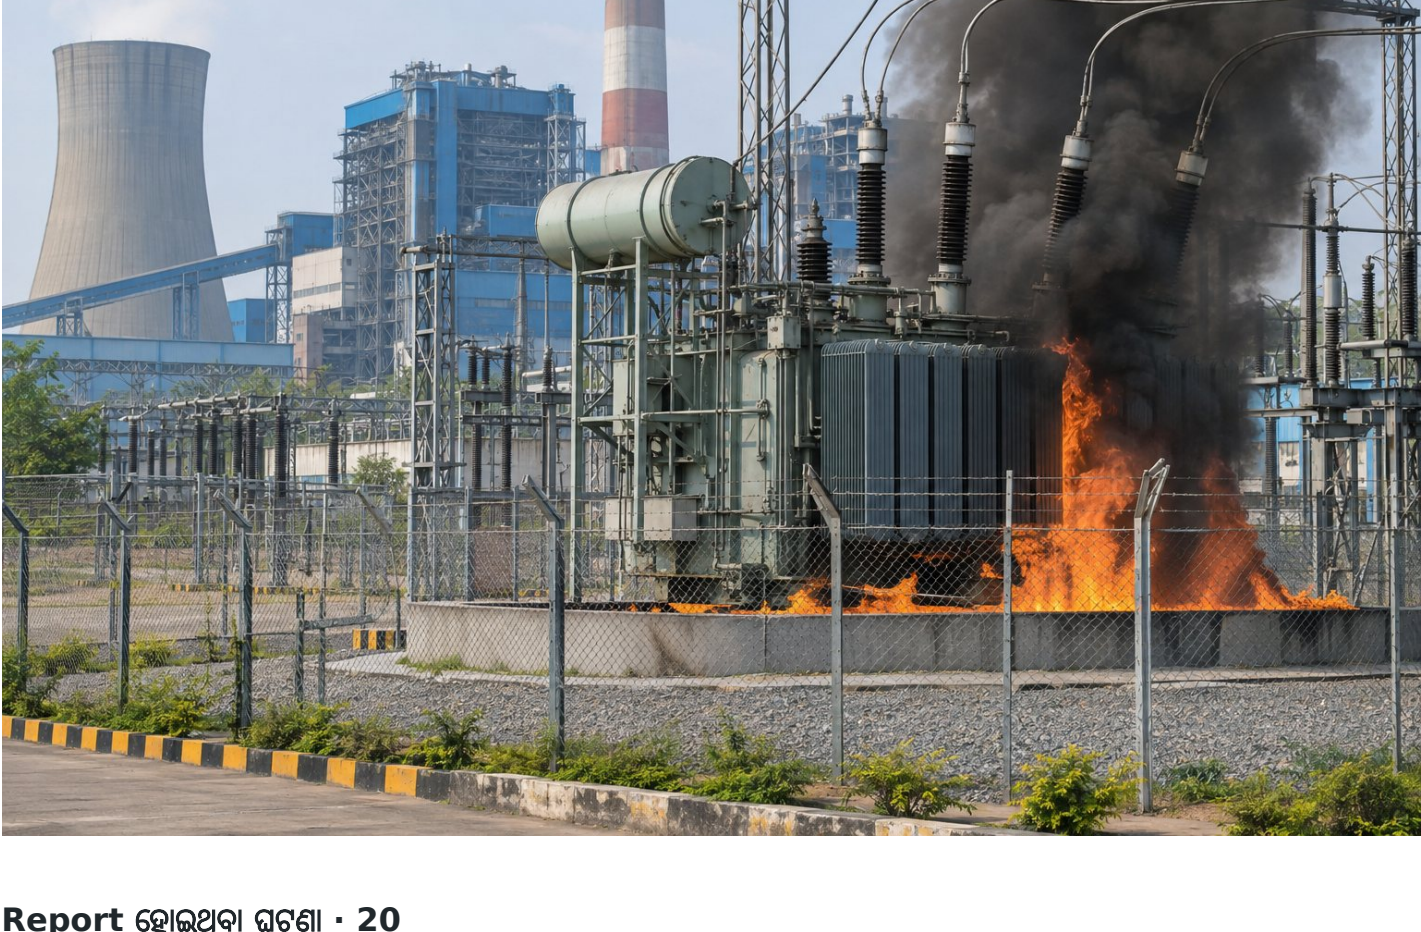

Report ହୋଇଥିବା ଘଟଣା • 20

01 / 15-16 MAR 2025

Cable gallery କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

Tuticorin TPS | Thoothukudi • Tamil Nadu

Fire service 24-ଘଣ୍ଟା response record କରିଛି । Crew Unit 3-5 protect କରିଥିଲେ । କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ report ହୋଇନାହିଁ ।

Tamil Nadu Fire and Rescue Services • 16 Mar 2025

DT Next • 19 Mar 2025

02 / 23 SEP 2024

500 MW unit ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ।

Tata Power Trombay | Mumbai • Maharashtra

Control room ରେ fire ରେ Unit 5 ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । କୌଣସି casualty report ହୋଇନାହିଁ; Mumbai ର supply ରେ କୌଣସି effect ପଡ଼ିନାହିଁ । Cause investigation ରେ ଅଛି ।

Reuters • 24 Sep 2024

03 / 24-25 OCT 2023

Fire control room ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା ।

Ramagundam B • TSGenco | Peddapalli • Telangana

Fire mill ଆଉ ଅନ୍ୟ equipment ରେ ବ୍ୟାପିଗଲା । କୌଣସି casualty report ହୋଇନାହିଁ; short circuit ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି ।

Deccan Chronicle • 25 Oct 2023

EC 43 SURVIVAL କାହିଁକି ବରକାର?

ଯେତେବେଳେ **cable fail** କରେ, **safety system** ମଧ୍ୟ **fail** ହୋଇପାରେ ।

Fire ରେ safety system ର cable disable ହୋଇଯାଇପାରେ ।

Fire Suppression

Fire pumps. Firefighting controls.

Human Safety

Alarms. Smoke extraction. Evacuation.

EC 43 SURVIVAL ସହିତ critical circuit protect କରନ୍ତୁ ।

Tested protection — fire ସମୟରେ ମଧ୍ୟ circuit ଚାଲୁ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

Test & application requirement

Quotation request କରନ୍ତୁ

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

ଅଧିକ report ହୋଇଥିବା ଘଟଣା

NTPC Talcher Kaniha

21 AUG 2026 | Angul • Odisha

Coal loading bunker ରେ fire ଯୋଗୁଁ fire ଲାଗିଲା । ପାଞ୍ଚଜଣ worker injured, ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର । Cause ଆଉ damage confirm ହୋଇନାହିଁ ।

Times of India • 22 Aug 2026

Kolaghat TPS

18 JUN 2026 | Mecheda • West Bengal

Lightning storm ସମୟରେ roof collapse ପରେ turbine, control ଆଉ boiler area ରେ fire ଲାଗିଲା । ଦୁଇଜଣ ସାମାନ୍ୟ injured; lightning ସହିତ link investigation ରେ ଅଛି ।

Times of India • 19 Jun 2026

Yadadri Ultra Mega TPS

17 MAY 2026 | Veerlapalem, Nalgonda • Telangana

Boiler feed pump ରେ fire ରେ key component ର କ୍ଷତି ହେଲା । କୌଣସି casualty report ହୋଇନାହିଁ; oil leak ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି, confirm ହୋଇନାହିଁ ।

Telangana Today • 17 May 2026

Obra B

8 MAY 2025 | Sonbhadra • Uttar Pradesh

ଦୁଇଟି 315 MVA transformer ଜଳିଗଲା; ଦୁଇଟି 200 MW unit trip କଲା । କୌଣସି casualty report ହୋଇନାହିଁ । Fire ପ୍ରାୟ 90 min ରେ control ହେଲା; generation ପୁଣି ଚାଲୁ ହେଲା ।

Times of India • 9 May 2025

Raichur TPS

13 APR 2025 | Shaktinagar • Karnataka

Transformer ରେ fire ରେ equipment ର କ୍ଷତି ହେଲା ଆଉ 210 MW Unit 4 ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । Cause ଆଉ loss assess କରାଯାଉଛି ।

Times of India • 15 Apr 2025

NTPC Talcher Kaniha

6 APR 2024 | Angul • Odisha

Coal conveyor ରେ fire ଯୋଗୁଁ Unit 3 shutdown ହେଲା । ଜଣେ CISF responder ସାମାନ୍ୟ injured ହେଲେ; ବାକି ପାଞ୍ଚଟି unit ଚାଲୁ ରହିଲା ।

The New Indian Express • 7 Apr 2024

Sri Damodaram Sanjeevaiah TPS

11 JUL 2023 | Nelatur, Nellore • Andhra Pradesh

ଡିନୋଟି fire tender ଆସିଥିଲା । Report ରେ affected equipment, injury କି cause ଜଣାଇ ନ ଥିଲା ।

ANI / Times of India • 11 Jul 2023

Neyveli New TPS

22 DEC 2022 | Neyveli • Tamil Nadu

Lignite bunker valve ପାଖରେ burst ଆଉ fire ରେ ପ୍ରଥମ report ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ worker ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆଉ ଚାରିଜଣ injured ହେଲେ ।

Times of India • 22 Dec 2022

Khaparkheda TPS

8 DEC 2021 | Nagpur • Maharashtra

Coal conveyor ରେ fire ରେ generation ରେ effect ପଡ଼ିଲା । ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ repair ଚାଲିଥିଲା; electrical fire audit ର order ଦିଆଗଲା । Injury ର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାଇ ନ ଥିଲା ।

PTI / Republic World • 10 Dec 2021

Mettur TPS

18 MAY 2021 | Mettur • Tamil Nadu

Coal conveyor ରେ fire ରେ production ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । Fire ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ control ହେଲା; cause ଆଉ injury ଜଣାଇ ନ ଥିଲା ।

PTI / The New Indian Express • 18 May 2021

NLC Neyveli TPS II

1 JUL 2020 | Neyveli • Tamil Nadu

December ର follow-up report ଅନୁଯାୟୀ shutdown କାମ ସମୟରେ fire ଆଉ explosion ରେ 15 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ । NGT committee smouldering lignite, water-gas formation ଆଉ process safety failure ସହିତ link କରିଛି ।

The News Minute • 25 Dec 2020

NLC Neyveli TPS II

7 MAY 2020 | Neyveli • Tamil Nadu

Boiler explosion ଆଉ fire ରେ Unit 6 ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ପ୍ରଥମ report: ଆଠଜଣ injured ।

The News Minute • 7 May 2020

NLC Neyveli TPS II

5 MAY 2020 | Neyveli • Tamil Nadu

7 May ର ଅଲଗା boiler ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ conveyor ରେ fire ଲାଗିଥିଲା । Damage ଆଉ injury ର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାଇ ନ ଥିଲା ।

The News Minute • 7 May 2020

Anpara D

13 NOV 2019 | Sonbhadra • Uttar Pradesh

Turbine generator ରେ blast ଆଉ fire ରେ ଚାରିଜଣ engineer injured ହେଲେ ଆଉ 1,000 MW station ର generation ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । Fire ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟାରେ control ହେଲା ।

IAN5 / The Siasat Daily • 14 Nov 2019

Obra TPS

14 OCT 2018 | Sonbhadra • Uttar Pradesh

Plant ରେ fire ରେ emergency crew ଆସିଲେ । ପ୍ରଥମ report: କୌଣସି casualty ନାହିଁ; equipment ଆଉ cause ଜଣାଇ ନ ଥିଲା ।

India TV • 14 Oct 2018

Anpara TPS

28 MAY 2018 | Sonbhadra • Uttar Pradesh

Switchyard ରେ fire ରେ electrical equipment ର କ୍ଷତି ହେଲା ଆଉ precaution ଭାବରେ unit trip କଲା । ଜଣେ official ଜଳିଗଲେ; short circuit ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି ।

The Financial Express • 29 May 2018

NTECL Vallur

4 JUN 2017 | Tiruvallur • Tamil Nadu

Turbine burst ଆଉ fire ରେ generation ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଛଅଟି fire tender ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ fire control କଲେ । କୌଣସି casualty report ହୋଇନାହିଁ ।

PTI / Business Standard • 4 Jun 2017

ଏହି report ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିହୋଇଛି; figure linked source ରୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ EC 43 ର performance ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ ।

stanvac.com