


பெரிய FIRE இந்தியாவில் சம்பவங்கள்.

Circuit-களை காப்பாற்றுங்கள். மக்களைக் காப்பாற்றுங்கள்.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL

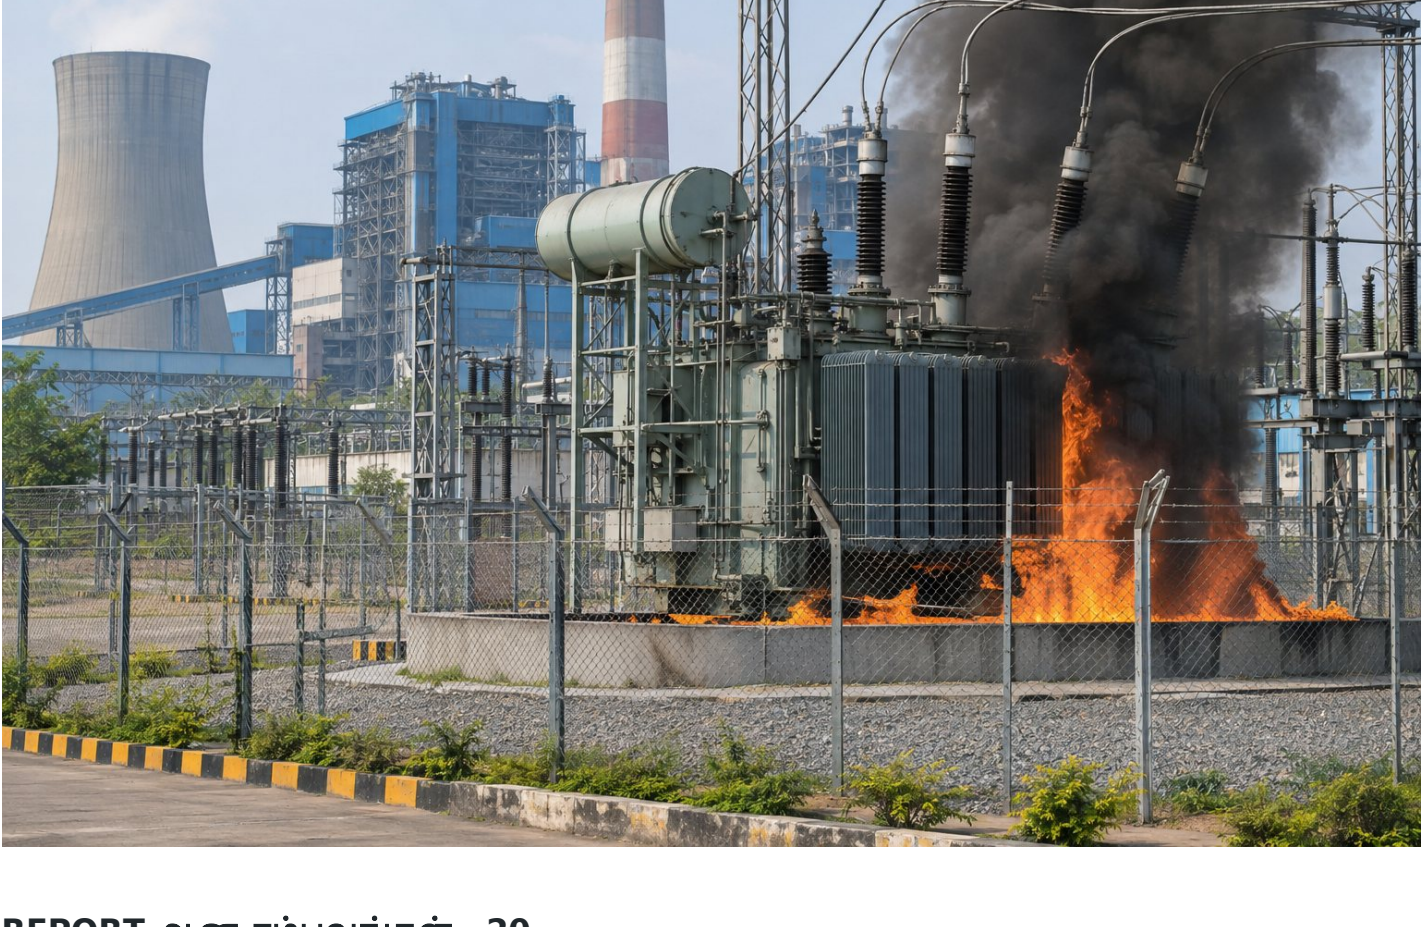

REPORT ஆன சம்பவங்கள் • 20

01 / 15-16 MAR 2025

Cable gallery பாதிக்கப்பட்டது.

Tuticorin TPS | Thoothukudi • Tamil Nadu

Fire service 24 மணி நேரம் response பண்ணியது. Crew Units 3-5-ஐ protect பண்ணினாங்க. உயிர் இழப்பு இல்லை.

Tamil Nadu Fire and Rescue Services • 16 Mar 2025

DT Next • 19 Mar 2025

02 / 23 SEP 2024

500 MW unit shut down ஆனது.

Tata Power Trombay | Mumbai • Maharashtra

Control-room fire-ல் Unit 5 shut ஆனது. உயிர் இழப்பு இல்லை; Mumbai-க்கு supply பாதிக்கவில்லை. காரணம் investigate ஆகிறது.

Reuters • 24 Sep 2024

03 / 24-25 OCT 2023

Control room வரை fire பரவியது.

Ramagundam B • TSGenco | Peddapalli • Telangana

Mills மற்றும் மற்ற equipment-க்கு fire பரவியது. உயிர் இழப்பு இல்லை; short circuit காரணமாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்பட்டது.

Deccan Chronicle • 25 Oct 2023

ஏன் EC 43 SURVIVAL?

CABLE FAIL ஆனா, SAFETY SYSTEMS-உம் FAIL ஆகலாம்.

Fire வரும்போது, safety systems-க்கு power கொடுக்கும் cable-கள் வேலை செய்யாமல் போகலாம்.

FIRE அணைப்பு

Fire pumps. Firefighting controls.

மனித Safety

Alarms. Smoke extraction. Evacuation.

EC 43 SURVIVAL-உடன் critical circuits-ஐ காப்பாற்றுங்கள்.

Fire நேரத்திலும் circuits வேலை செய்ய உதவும் tested protection.

Tests & application requirements

QUOTATION கேளுங்கள்

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

மேலும் REPORT ஆன சம்பவங்கள்

NTPC Talcher Kaniha

21 AUG 2026 | Angul • Odisha

Coal-loading-bunker blast fire ஏற்படுத்தியது. ஐந்து workers-க்கு காயம், இரண்டு பேருக்கு கடுமையானது. காரணமும் damage-உம் confirm ஆகவில்லை.

Times of India • 22 Aug 2026

Kolaghat TPS

18 JUN 2026 | Mecheda • West Bengal

Lightning storm நேரத்தில் roof collapse ஆனது, பிறகு turbine, control மற்றும் boiler-area-ல் fire. இரண்டு பேருக்கு சிறிய காயம்; lightning தொடர்பு investigate ஆகிறது.

Times of India • 19 Jun 2026

Yadadri Ultra Mega TPS

17 MAY 2026 | Veerlapalem, Nalgonda • Telangana

Boiler-feed-pump fire முக்கிய components-ஐ சேதப்படுத்தியது. உயிர் இழப்பு இல்லை; oil leak காரணமாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகம், ஆனால் confirm ஆகவில்லை.

Telangana Today • 17 May 2026

Obra B

8 MAY 2025 | Sonbhadra • Uttar Pradesh

இரண்டு 315 MVA transformers எரிந்தன; இரண்டு 200 MW units trip ஆனது. உயிர் இழப்பு இல்லை. சுமார் 90 நிமிடத்தில் fire control ஆனது; generation restore ஆனது.

Times of India • 9 May 2025

Raichur TPS

13 APR 2025 | Shaktinagar • Karnataka

Transformer fire equipment-ஐ சேதப்படுத்தி 210 MW Unit 4-ஐ shut பண்ணியது. காரணமும் loss-உம் assess ஆகிறது.

Times of India • 15 Apr 2025

NTPC Talcher Kaniha

6 APR 2024 | Angul • Odisha

Coal-conveyor fire Unit 3-ஐ shut down பண்ணியது. ஒரு CISF responder-க்கு சிறிய காயம்; மற்ற ஐந்து units operate ஆகிக்கொண்டிருந்தன.

The New Indian Express • 7 Apr 2024

Sri Damodaram Sanjeevaiah TPS

11 JUL 2023 | Nelatur, Nellore • Andhra Pradesh

மூன்று fire tenders வந்தன. பாதிக்கப்பட்ட equipment, காயம் அல்லது காரணம் பற்றி report-ல் விவரம் இல்லை.

ANI / Times of India • 11 Jul 2023

Neyveli New TPS

22 DEC 2022 | Neyveli • Tamil Nadu

Lignite-bunker valve அருகே burst மற்றும் fire-ல் ஒரு worker இறந்தார், initial report-ல் நான்கு பேருக்கு காயம்.

Times of India • 22 Dec 2022

Khaparkheda TPS

8 DEC 2021 | Nagpur • Maharashtra

Coal-conveyor fire generation-ஐ பாதித்தது. இரண்டு நாட்கள் கழித்து repairs தொடர்ந்தது; electrical fire audit order செய்யப்பட்டது. காயம் எண்ணிக்கை குறிப்பிடவில்லை.

PTI / Republic World • 10 Dec 2021

Mettur TPS

18 MAY 2021 | Mettur • Tamil Nadu

Coal-conveyor fire production-ஐ இடையூறு செய்தது. சுமார் இரண்டு மணி நேரத்தில் fire control ஆனது; காரணமும் காயமும் குறிப்பிடவில்லை.

PTI / The New Indian Express • 18 May 2021

NLC Neyveli TPS II

1 JUL 2020 | Neyveli • Tamil Nadu

Shutdown-work நேரத்தில் fire மற்றும் explosion-ல் 15 பேர் இறந்தனர் என்று December follow-up report சொல்கிறது. NGT committee smouldering lignite, water-gas formation மற்றும் process-safety failures-ஐ இணைத்தது.

The News Minute • 25 Dec 2020

NLC Neyveli TPS II

7 MAY 2020 | Neyveli • Tamil Nadu

Boiler explosion மற்றும் fire Unit 6-ஐ நிறுத்தியது. Initial report: எட்டு பேருக்கு காயம்.

The News Minute • 7 May 2020

NLC Neyveli TPS II

5 MAY 2020 | Neyveli • Tamil Nadu

Conveyor fire, தனியான 7 May boiler incident-க்கு முன்பு நடந்தது. Damage-உம் காயமும் குறிப்பிடவில்லை.

The News Minute • 7 May 2020

Anpara D

13 NOV 2019 | Sonbhadra • Uttar Pradesh

Turbine-generator blast மற்றும் fire நான்கு engineers-க்கு காயம் ஏற்படுத்தி 1,000 MW station-ல் generation நிறுத்தியது. சுமார் நான்கு மணி நேரத்தில் fire control ஆனது.

IASNS / The Siasat Daily • 14 Nov 2019

Obra TPS

14 OCT 2018 | Sonbhadra • Uttar Pradesh

Plant fire-க்கு emergency crews வந்தனர். Initial report: உயிர் இழப்பு இல்லை; equipment-உம் காரணமும் குறிப்பிடவில்லை.

India TV • 14 Oct 2018

Anpara TPS

28 MAY 2018 | Sonbhadra • Uttar Pradesh

Switchyard fire electrical equipment-ஐ சேதப்படுத்தி precautionary unit trips ஏற்படுத்தியது. ஒரு official-க்கு burns; short circuit காரணமாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்பட்டது.

The Financial Express • 29 May 2018

NTECL Vallur

4 JUN 2017 | Tiruvallur • Tamil Nadu

Turbine burst மற்றும் fire generation-ஐ நிறுத்தியது. ஆறு fire tenders சுமார் இரண்டு மணி நேரத்தில் blaze-ஐ control பண்ணினாங்க. உயிர் இழப்பு இல்லை.

PTI / Business Standard • 4 Jun 2017

Selected reports; figures linked sources-ஐ பின்பற்றுகின்றன. இந்த incidents EC 43-ன் performance-ஐ நிரூபிக்காது.

stanvac.com