

CABLE-NI కాపాడండి. PLANT-NI కాపాడండి.

ఎలుకలు కొరుకుతాయి CABLES

ఒక్కసారి కొరికినా fire రావచ్చు లేదా production ఆగిపోవచ్చు.



కొరికిన insulation. బయటపడిన copper.

Risk అలాగే ఉంటుంది.

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL lab

Rodent classification: SAFE

30-DAY RODENT TEST

19 BITE MARKS
Coating లేని cable

0 BITE MARKS
7034-coated CABLES

అవే cages. అవే 30 days.

ఆహారం కావాల్సినంత ఉంది.

ఒక COATING. రెండు రకాల PROTECTION.

120 min

FLAME-SPREAD TEST

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A

Coated cables వెంట మంట వ్యాపించడాన్ని తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.

Test చేసిన thickness: 1.5 mm, cable పైనే నేరుగా.

WORLD FIRST

Intumescent cable coating:
translucent, flexible, anti-rodent.

నష్టం CABLE వరకే ఆగదు.

ఎలుక కొరుకు → బయటపడిన conductor → Electrical fault → Fire / shutdown



Cable fire.

Productionకు risk.

ఒక cable fault వల్ల

Fault-finding

Cable replacement

Production loss

Restart ఆలస్యం

PEST CONTROL కోసం ఇప్పటికే ఖర్చు చేస్తున్నారా?

Cable-ni కూడా కాపాడండి.

Pest control ఎలుకల కదలికను తగ్గిస్తుంది. 7034 cable-ni కాపాడుతుంది. రెండూ వాడండి.

PANELS లోని WIRING-NI కాపాడండి



సన్నని panel wiring.

ఒక్క wire కొరికినా machine ఆగిపోవచ్చు.

సన్నని wires. ఎలుకలకు సులభమైన target.

7034: translucent, flexible, anti-rodent.

ANTI-RODENT + CABLE FIRE PROTECTION

Cable identification కనిపించేలా ఉంచండి.

Hard, opaque coats wire ID కనిపించకుండా చేస్తాయి replacementను కష్టతరం చేయవచ్చు.

Panels · DBs · Junction boxes.

సన్నని panel wiring. ఒక్క wire కొరికినా machine ఆగిపోవచ్చు. Apply చేసే ముందు isolate చేయండి. Approved method పాటించండి. Contacts, terminals, moving parts మీద coating పడనివ్వకండి.

FIRE COATING ఉంది. RODENT PROTECTION ఉందా?

Fire coat అలాగే ఉంచండి. ఫైన 7034 వేయండి.



పెద్ద diameter cable routes.

Coated, uncoated cablesను protect చేయండి.

Fire coatingsలో rodent protection లేకపోవచ్చు.

మంచి స్థితిలో ఉండి

బాగా అంటుకున్న compatible coatings పైన 7034 వేయండి.

Indoor fixed cable runsకు మాత్రమే.

Coating లేని cables?

మంచి స్థితిలో ఉన్న cable sheath మీద 7034 వేయండి.

చిన్న trial sectionలో adhesion, compatibility check చేయండి. Stanvac-approved system వాడండి.

0.5 mm recommended overcoat: apply చేయాల్సిన thickness మాత్రమే.

Cable పైన నేరుగా చేసిన 1.5 mm test ratings, combined systemsకు నేరుగా apply కావు.

ముఖ్యమైన ఒక panel లేదా cable routeతో మొదలుపెట్టండి.

Coating specification, test reports, price అడగండి.

COATING PROPOSAL అడగండి

ఎక్కడ మొదలుపెట్టాలి?

Cable failure వల్ల production, essential services లేదా మనుషులకు risk ఉన్నచోట మొదలుపెట్టండి.

FOOD, PHARMA & STORAGE

Food processing, dairy & beverage
Grain, sugar, rice & feed mills
Cold storage & warehousing
Pharmaceutical & FMCG

BUILDINGS & TRANSPORT

Hospitals & healthcare · Hotels,
malls & cinemas
High-rise commercial
Railways, metro & airports

POWER, DATA & HEAVY INDUSTRY


Data centres & telecom
Substations & cable basements ·
Solar plants & battery storage
Refineries, petrochemical & fertiliser
Steel, cement, mines & heavy industry

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

GAPS ద్వారా ఎలుకలు లోపలికి వస్తాయి

లోపలికి వచ్చే చోట seal చేయండి. Cablesతో పాటు మిగతావి కూడా కాపాడండి.

AC insulation · Foams · Plastic ducting

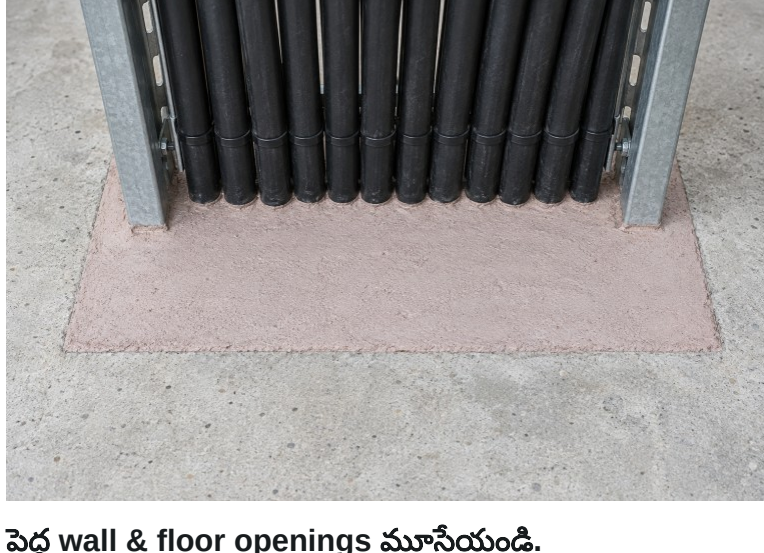

పెద్ద wall & floor openings మూసేయండి.

LARGE OPENINGS

FM 71

FIRESTOP MORTAR.

Cables, pipes చుట్టూ seal చేయండి.

పెద్ద wall, floor openings మూసేయండి.

DIFFICULT ACCESS

PUFSEAL

+ 7034 TOPCOAT

Cavity-ni నింపండి.

7034

7034

Non-rated gaps & cavities.

SMALL GAPS

FBS 73

FLEXIBLE FIRESTOP PUTTY.

FBS 73

FBS 73



విడివిడిగా ఉన్న entries చుట్టూ gaps మూసేయండి.

సన్నని & పెద్ద CABLESకు COATING వేయండి.

ప్రతి OPENING-NI SEAL చేయండి.

Cable, opening photos పంపండి.

Specification, test reports, price అడగండి.

QUOTATION అడగండి

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com